



Опросный лист на систему оперативного постоянного тока  
схема 1.1. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| Полное наименование Объекта                   |                     |  |
| Полное наименование собственника Объекта      |                     |  |
| Заказчик                                      | Полное наименование |  |
|   | Адрес               |  |
|   | ФИО                 |  |
|   | Тел/Факс            |  |
| e-mail  |                     |  |
| Полное наименование проектирующей организации |                     |  |
| Желаемый срок поставки                        |                     |  |

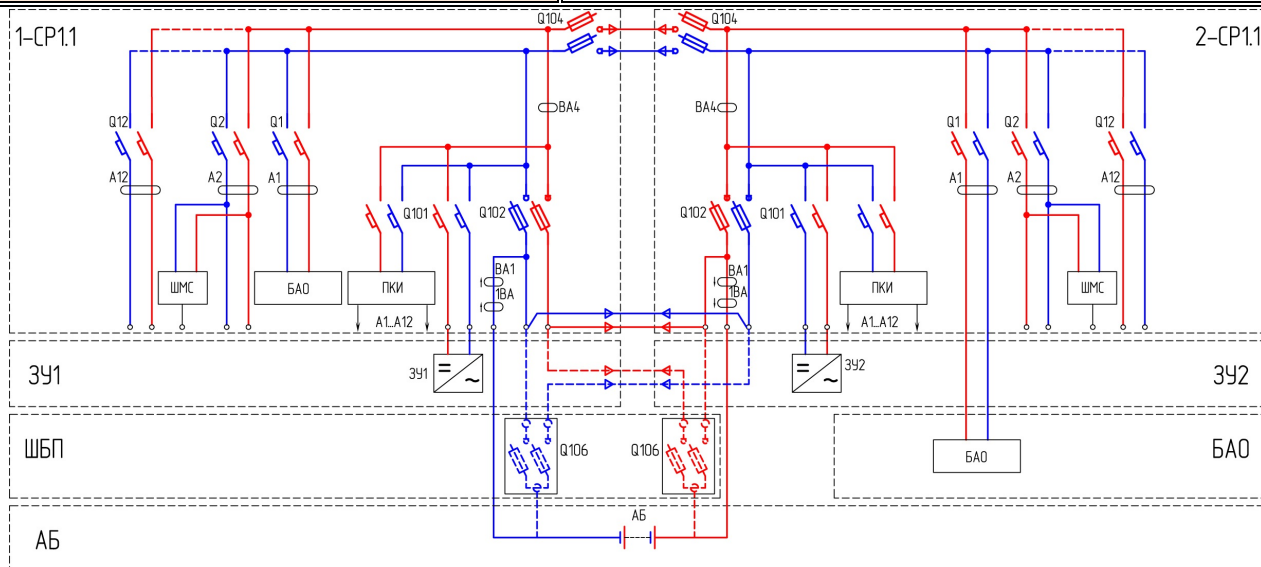

Комплект поставки

| №   | ПОЗИЦИЯ               | НАИМЕНОВАНИЕ                         | ПРИЛОЖЕНИЕ |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| 1.1 |                       |                                      |            |
| 1.2 |                       |                                      |            |
| 2.1 |                       |                                      |            |
| 2.2 |                       |                                      |            |
| 3.1 |                       |                                      |            |
| 4.1 |                       |                                      |            |
| 5.1 | БАО-20-2 <sup>1</sup> | Блок аварийного освещения (выносной) |            |



От Заказчика:

Должность, ФИО, подпись

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>1</sup>Однополюсные шкафы блоков предохранителей ШБП-250 (комплект из 2 шкафов) рекомендуется применять при наличии стационарной АБ.

<sup>2</sup>В шкафу распределительного типа ШВРк возможен заказ встроенного блока БАО.